








CCS





CNAS



BV



CE

p ᵕ

ᵕ p

RHVC V/ Hx ᵕ kV/ Hx ᵕ kV/ Hx V/ Hx ᵕ . kV/ Hx ᵕ
kV/ Hx p

RHVC PWM IGBT p

kV

RHVC □‵ □□ / □□‵ □

A-H ᵕ B- ᵕ C- ᵕ D- E- F-

kV A- V B- C- V,D- . kV E- kV Î O

G



/ ◡ ◡ p

◡ p

G

∨	δ GB/T . ∨	δ GB/T . ∨	δ IEC/ISO/IEEE



、 SCT

CCS

ợ kV/ Hx

ợ . kV/ Hx V/ Hx

ợ kVA

ợ

p







SCT

、

ợ kV/ Hx


ợ . kV/ Hx kV/ Hx

ợ kVA


ợ

γ δ

p

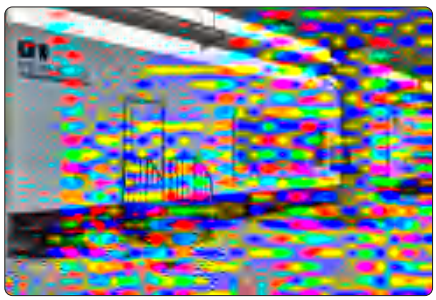



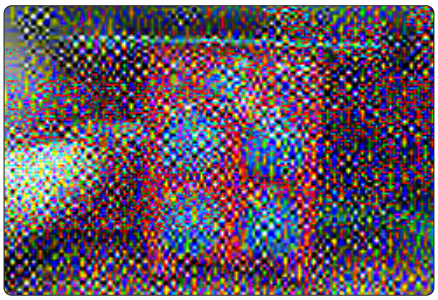

`

EPC

ợ kV/ Hx

ợ . kV/ Hx kV/ Hx


ợ kVA

ợ

GT kV/ Hx

. kV/ kV/ Hx kVA Hx p



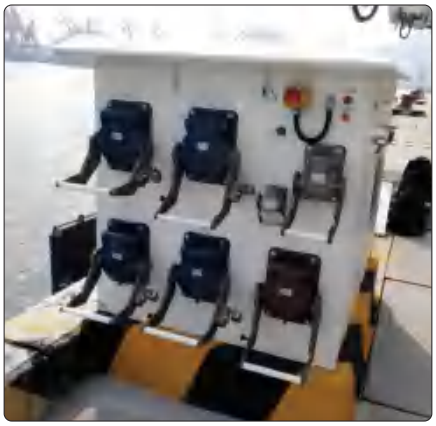



`

.

ợ kV/ Hx


ợ . kV/ Hx kV/ Hx

ợ kVA


ợ

MVA

. kV@ Hx/ kV@ Hx p

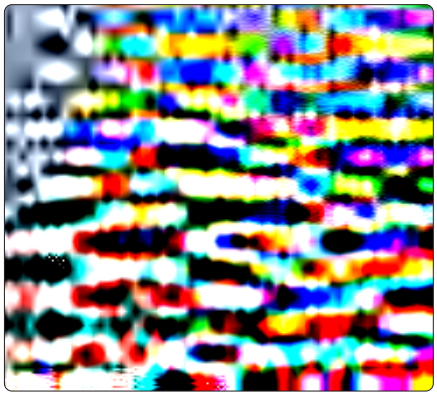



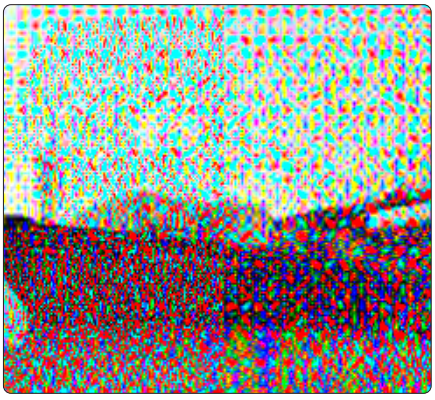

`

ṿ kV/ Hx

ṿ . kV/ Hx kV/ Hx


ṿ kVA

ṿ


ᵕ p

kV/ Hx . kV/ Hx ᵕ kV/ Hx ᵕ ᵕ

ᵕ p

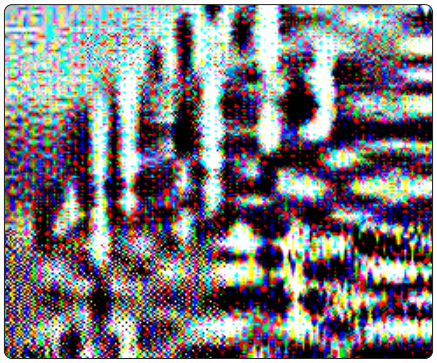



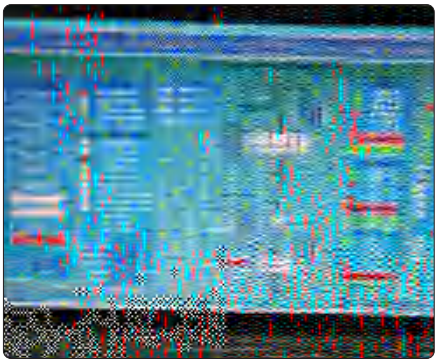

`(MVA

EPC ᵕ ᵕ

ṿ kV/ Hx

ṿ . kV/ Hx kV/ Hx

ṿ kVA

ṿ

ᵕ ᵕ MVA kV

ᵕ

p







ˋ
ụ kV/ Hx
ụ . kV/ Hx kV/ Hx
ụ kVA
ụ
Ó kVA kW ụ h
MVA
ŭ MVA
p AC V/ Hx ŭ ŭ
MW/ p

` B _ w n mpr

ẹ kV/ Hx
ẹ . kV/ Hx
ẹ kVA/ kVA
ẹ

kV ˘ ˘ ˘ ˘ . kV p
- kV ˘ . kV
MVA/ MVA p š $ ± $ $ ŭ



`

ẹ kV/ Hx
ẹ DC V
ẹ kW
ẹ

kV/ Hx
DC V p

p









